




Rohrsysteme

CASAFLEX - Cev za daljinsko ogrevanje

Prehod skozi zid

CFL

5.316

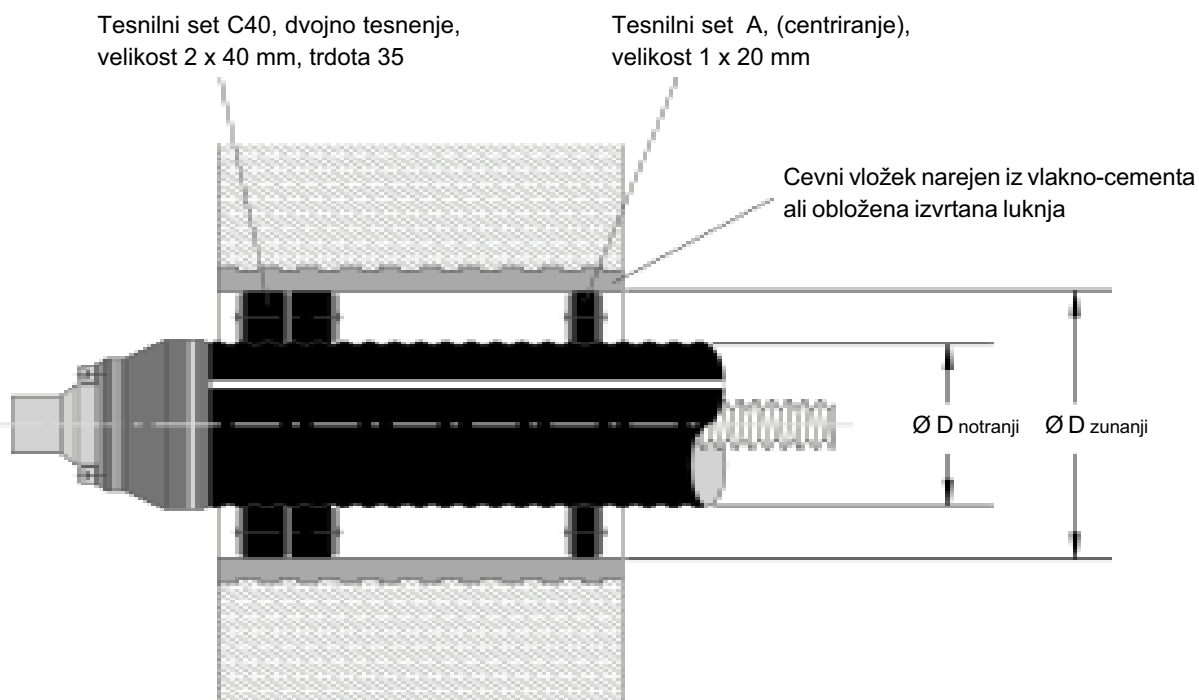

Za vsako cev je potreben eden tesnilni set C40 in eden tesnilni set A!

Zunanji premer cevi Ø mm	Premer cevnega vložka Ø mm	Plaç cevi DN	Tesnilni set C40 / A	
			Ø D notranji mm	Ø D zunanji mm
91	150	150	93	150
111	200	200	113	200
126	200	200	128	200
142	250	250	144	250
162	250	250	163	250
182	300	300	183	300

Pri naročilu DOYMA tesnilnih setov, navedite premera D notranji in D zunanji.

Vrtanje lukenj

Prvi pogoj za izvedbo so natančno izvrtane luknje. Ker so lahko razpoke v betonu ali se lahko pojavijo kot posledica izvedbe dela, se priporoča tesnenje sten izvrtane luknje po celotni dolžini, z tesnilnim sredstvom (npr. AQUAGARD). Če se ta priporočila ne upoštevajo, ni zagotovljeno dobro tesnenje.

Po namestitvi tesnilnega seta, se aksialni pomik cevi ne bi smel spremeniti.